


Mått och hålbildsritning

Kontrollbox för Clean Line 141 och 121
Alla mått i millimeter



Kontrollboxens lock (6 st phillipsskruvar) måste tas bort
när kontrollboxen monteras (2 st M4 x 20 mm insexskruvar)

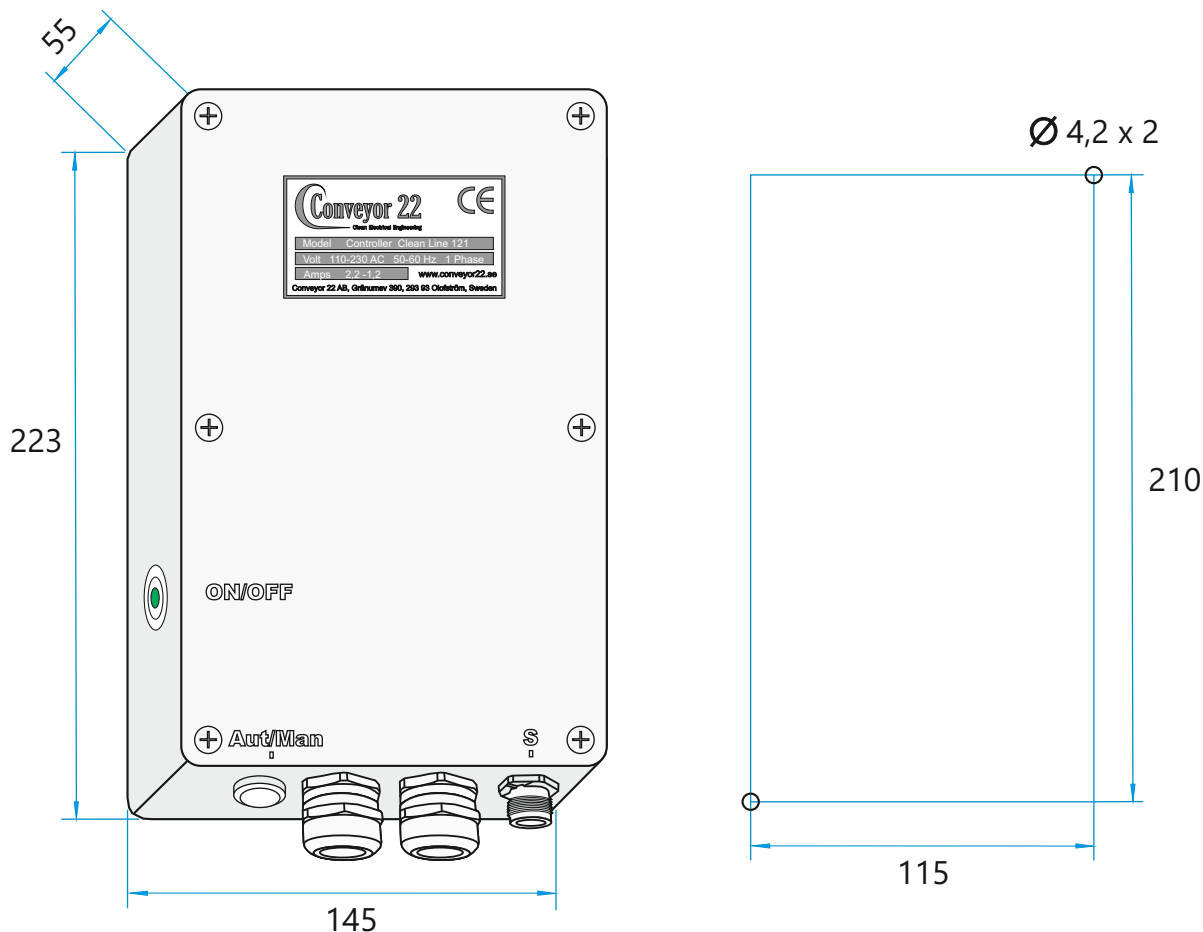

OBS! Kontrollboxen måste
monteras på en metallyta för värmeledning.